


План теплового пункта
М 1:40

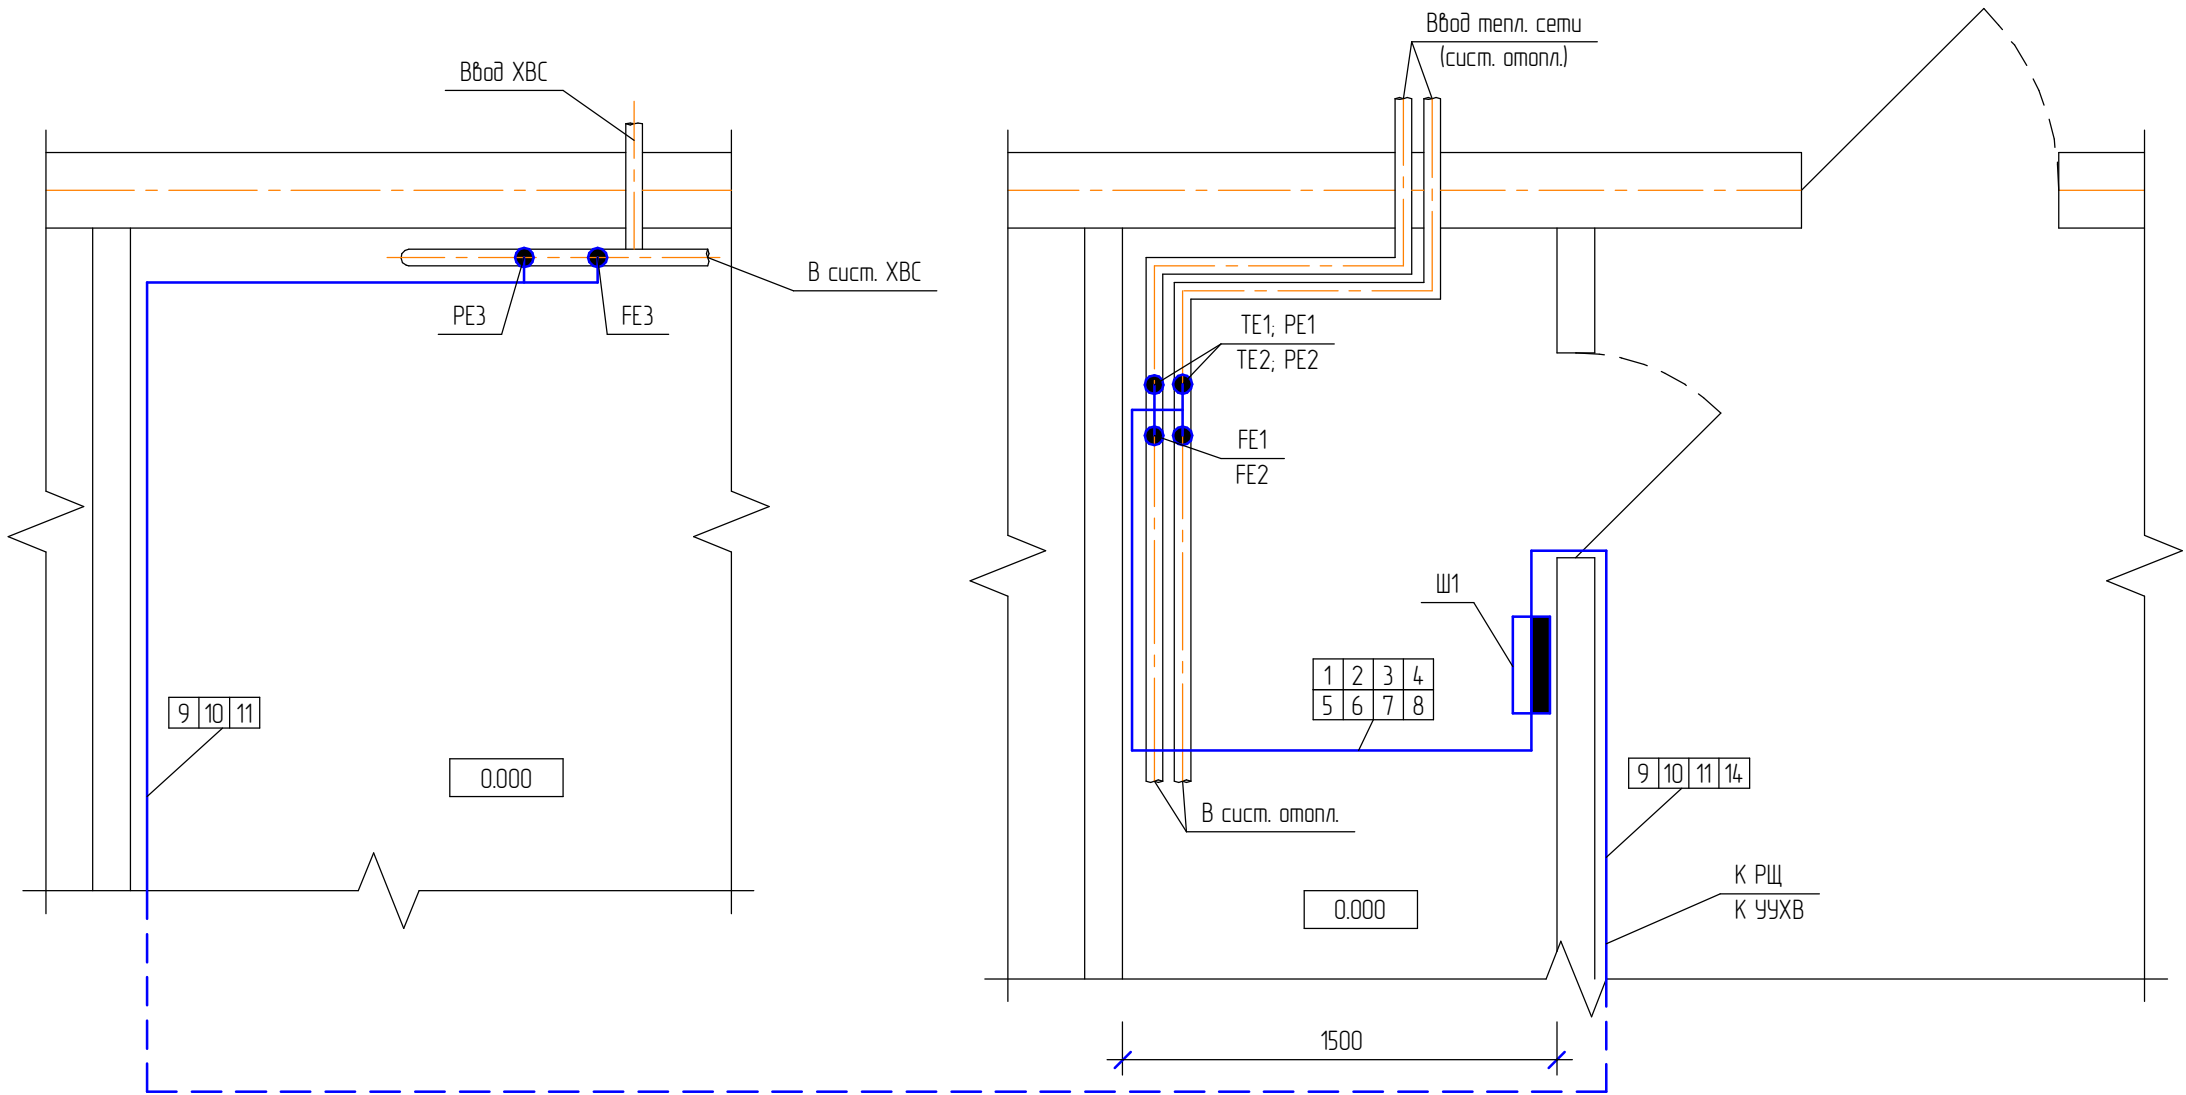

- В прямоугольниках под полками указаны номера кабелей, нумерация соответствует схеме внешних проводок;
- Трубы ПВХ с кабелями проложить открыто по строительным конструкциям, крепить ПВХ клипсами;
- Расположение и отметки кабельных трасс и шкафов уточнить при монтаже.

						1137-16-УУТЭ-К			
						Жилой дом г. Смоленск, ул. Неверовского, д.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии, холодной воды коммерческий	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Глебов						Р	4	
Н.контр.	Кириенков								
						План расположения оборудования и электропроводок	ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
ГИП	Кириенков								

Согласовано					
Инд. № подл.					
Подп. и дата					
Взам. инд. №					