


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

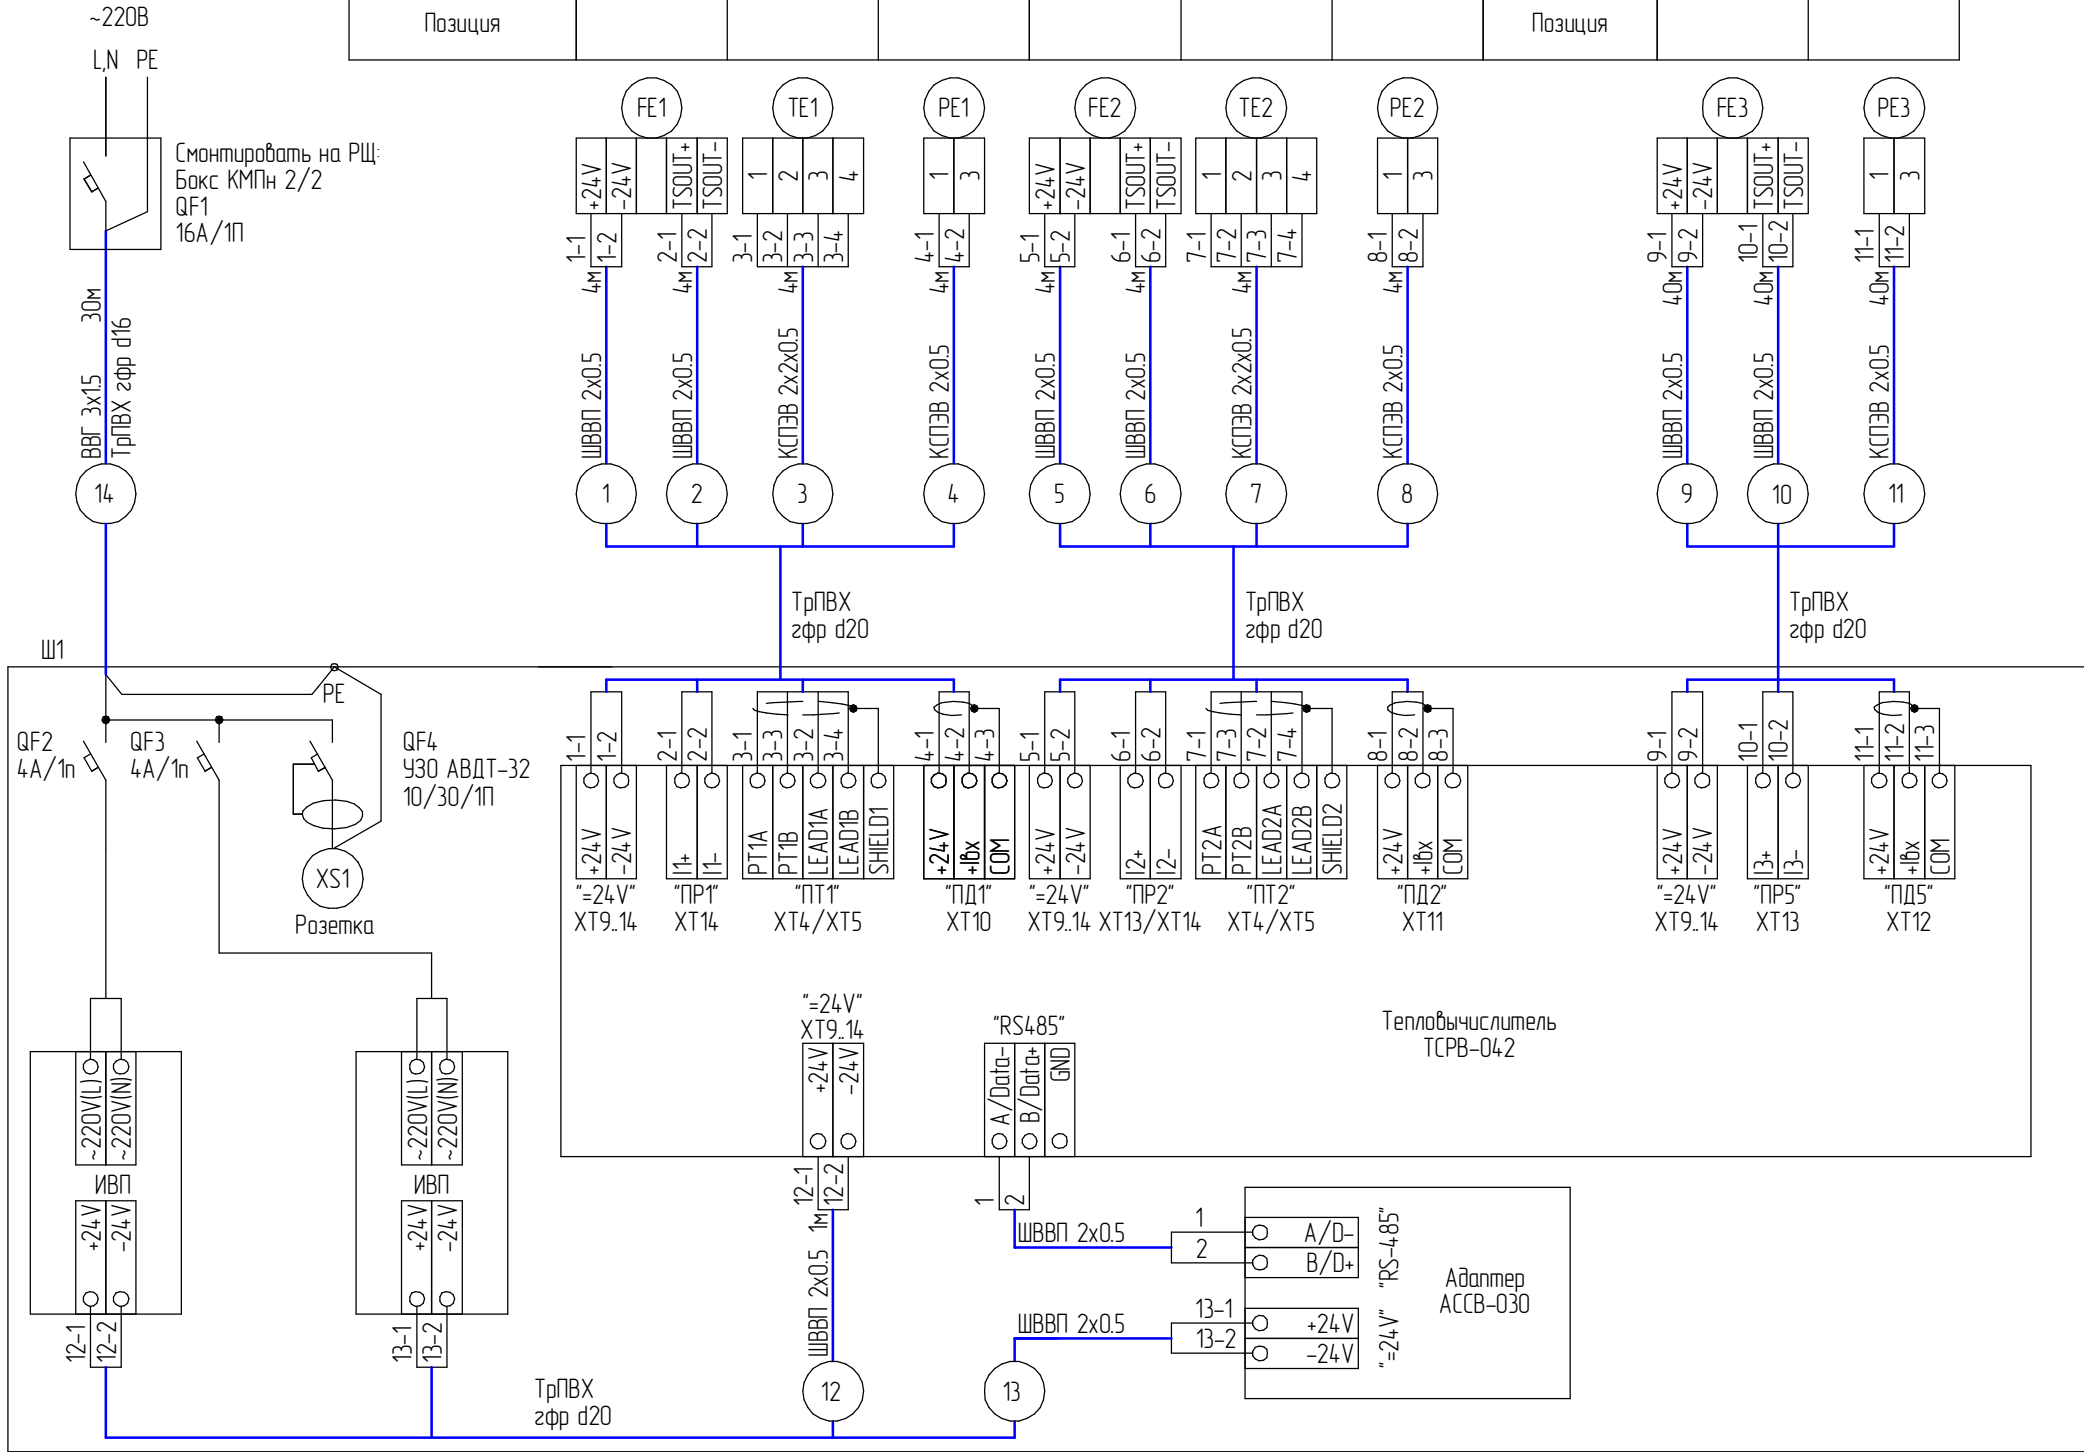

Узел учета тепловой энергии, горячей воды							Узел учета холодной воды		
Место отбора импульса	Подающий трубопровод системы отопления			Обратный трубопровод системы отопления			Место отбора импульса	Подающий трубопровод системы ХВС	
Наименование параметра	Расход	Температура	Давление	Расход	Температура	Давление	Наименование параметра	Расход	Давление
Позиция							Позиция		

						1137-16-УУТЗ-К			
						Жилой дом г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии, холодной воды коммерческий	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Глебоб						Р	9	
Н.контр.	Кириенков					Схема соединений внешних проводок (начало)	ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
ГИП	Кириенков								