


План теплового пункта
М 1:40

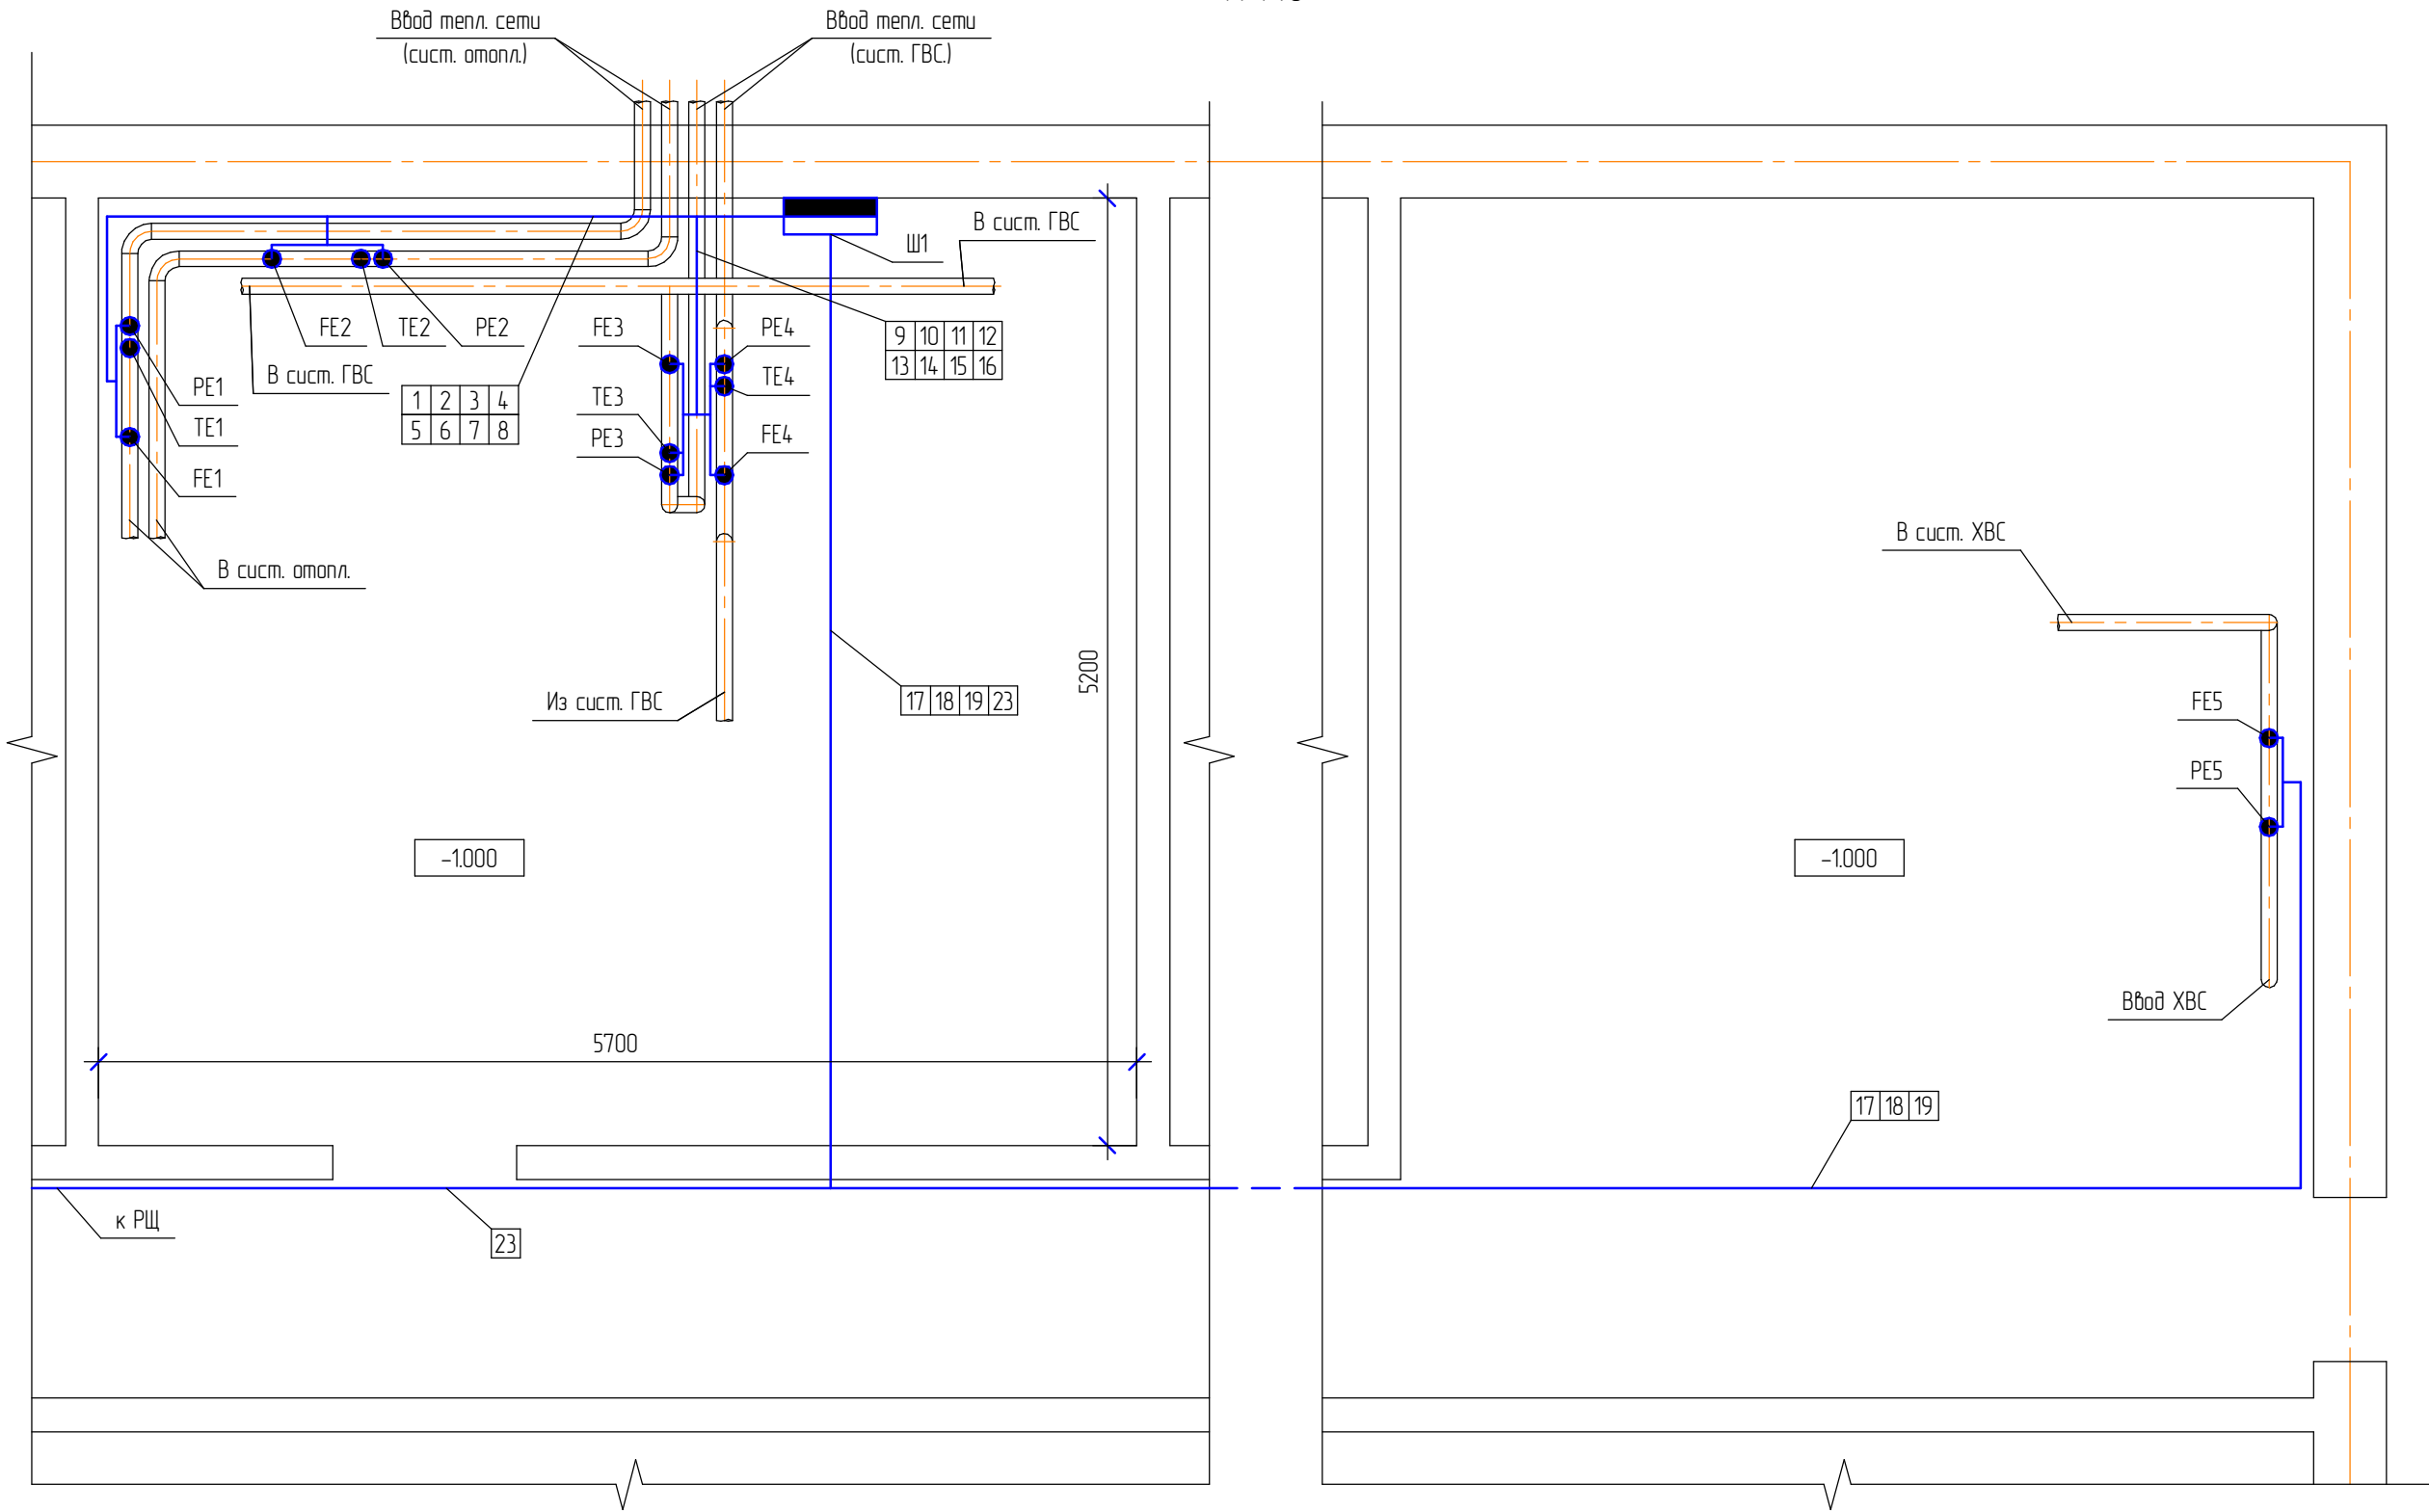

1. В прямоугольниках под полками указаны номера кабелей, нумерация соответствует схеме внешних проводок;
2. Трубы ПВХ с кабелями проложить открыто по строительным конструкциям, крепить ПВХ клипсами;
3. Расположение и отметки кабельных трасс и шкафов уточнить при монтаже.

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|--------|-------|------|---|---|------|--------|
| | | | | | | 1126-16-УУТЭ-К | | | |
| | | | | | | Жилой дом г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д.3 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Узел учета тепловой энергии, горячей воды, холодной воды коммерческий | Стация | Лист | Листов |
| Разработал | Глебов | | | | | | Р | 4 | |
| Н.контр. | Кириенков | | | | | | | | |
| ГИП | Кириенков | | | | | План расположения оборудования и электропроводок | ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск | | |